


# -Ansteuerung RKK-Kältesätze (Freigabe Sylensis)-

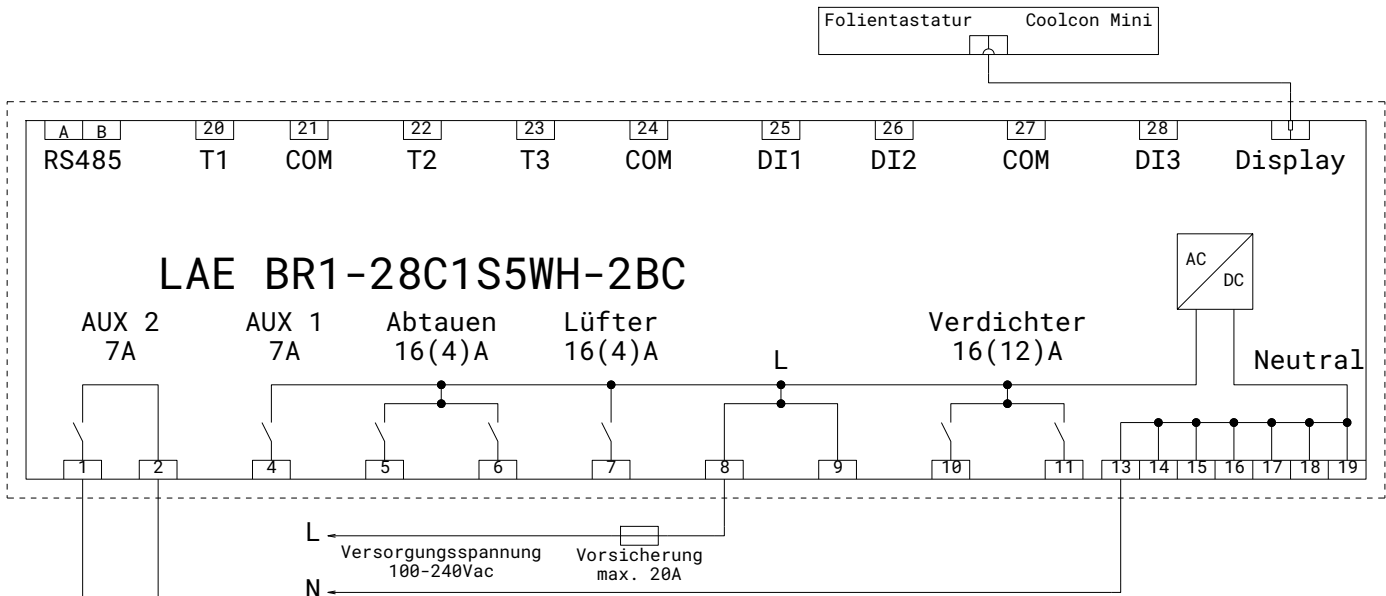

!! Werte müssen manuell  
angepasst werden!!

| Parameter | Wert | Bezeichnung                                |
|-----------|------|--------------------------------------------|
| OA2       | 2CU  | Hilfsausgang AUX 2                         |
| 2CD       | 0    | Einschaltverzögerung<br>Hilfsausgang AUX 2 |

| Klemmen | Bezeichnung         |         |
|---------|---------------------|---------|
| 20/21   | Raumfühler          | T1      |
| 22/21   | Verdampferfühler    | T2      |
| 23/24   | Auxfühler           | T3      |
| 25/24   | Eingang             | DI 1    |
| 26/27   | Eingang             | DI 2    |
| 28/27   | Eingang             | DI 3    |
| 10      | Verdichterausgang   | 16(12)A |
| 11      | Verdichterausgang   | 16(12)A |
| 8/9     | Einspeisung         |         |
| 7       | Verdampferlüfter    | 16(4)A  |
| 5       | Abtauaustrag        | 16(4)A  |
| 6       | Abtauaustrag        | 16(4)A  |
| 4       | Auxausgang 1        | 7A      |
| 1/2     | Auxausgang 2        | 7A      |
| 13-19   | Nullleiter          |         |
| RS 485  | Schnittstellenkabel |         |
| Display | ext. Display        |         |

|               |           |  |  |
|---------------|-----------|--|--|
| BERNDT-CONTEC | Version   |  |  |
| Datum         | 30.09.26  |  |  |
| Planung       | Sommer    |  |  |
| Umsetzung     | Sablin    |  |  |
| Norm          | DIN 81346 |  |  |

REISS°

COOLcon

COOLcon Mini (RSE) Kältesätze

Schaltplan

Blatt 1  
von 1