


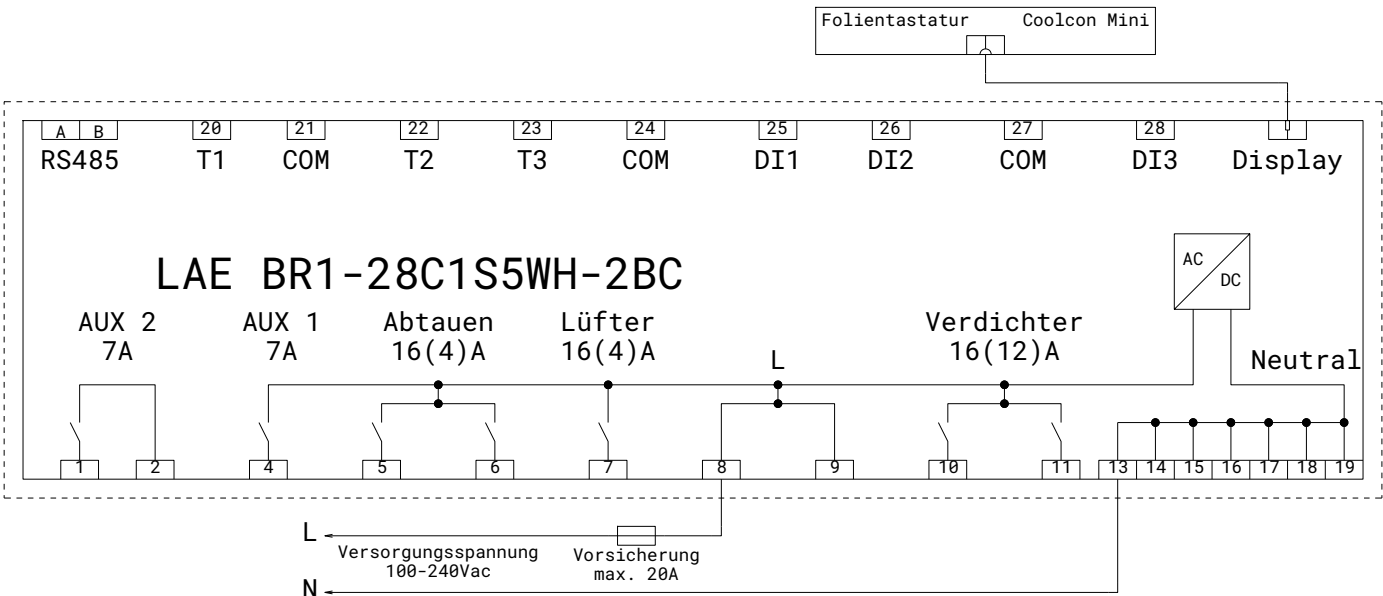

Klemmen	Bezeichnung	
20/21	Raumfühler	T1
22/21	Verdampferfühler	T2
23/24	Auxfühler	T3
25/24	Eingang	DI 1
26/27	Eingang	DI 2
28/27	Eingang	DI 3
10	Verdichterausgang	16(12)A
11	Verdichterausgang	16(12)A
8/9	Einspeisung	
7	Verdampferlüfter	16(4)A
5	Abtauausgang	16(4)A
6	Abtauausgang	16(4)A
4	Auxausgang 1	7A
1/2	Auxausgang 2	7A
13-19	Nullleiter	
RS 485	Schnittstellenkabel	
Display	ext. Display	